



שים לב!
נתק מתח הזנה
לבקר לפני ביצוע
שינוי כל שהוא
במפסקים הזעירים
(S2, S1)
או בזמן חווט היחידה

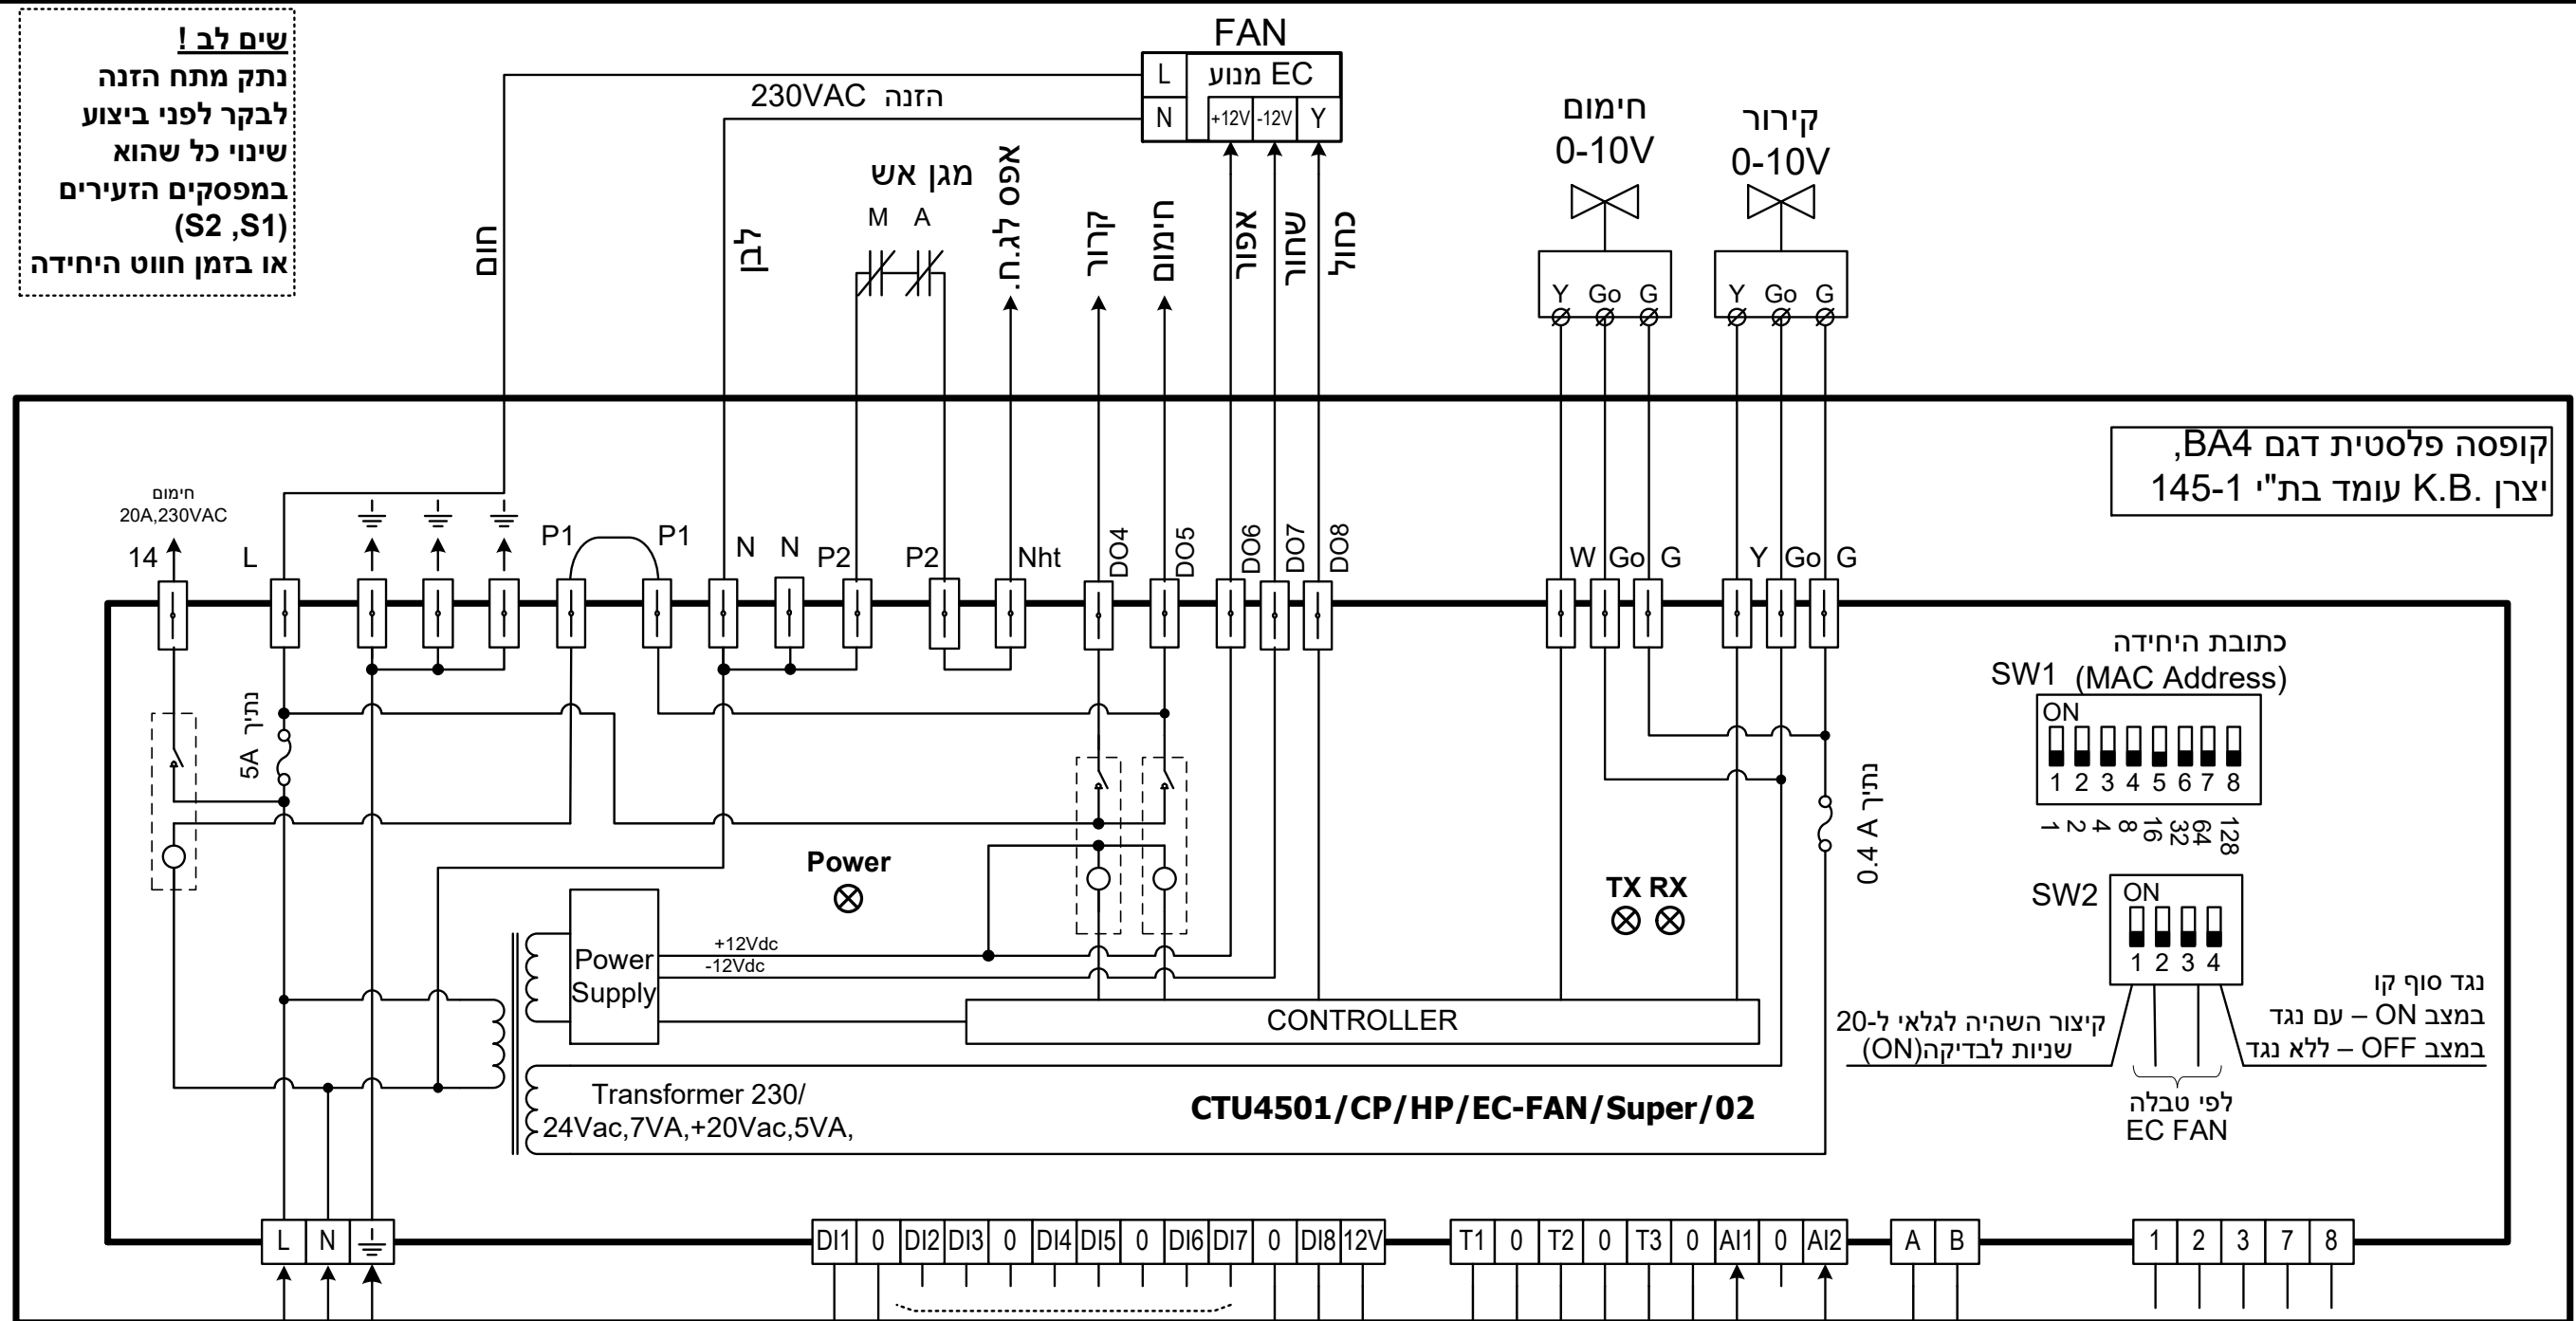

קופסה פלסטית דגם BA4,
יצרן K.B. עומד בת"י 145-1


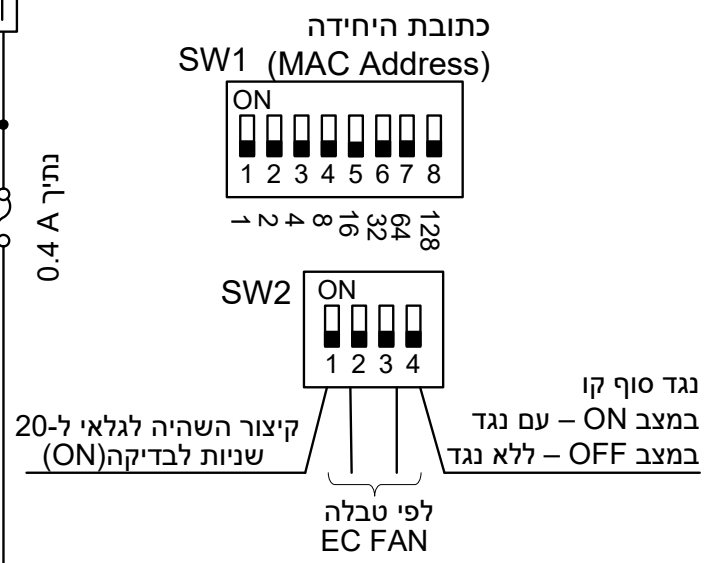


הזנה 230Vac, 25A

(תנאי הכרחי לפעולת גופי חימום -
השהייה 5 שניות לניתוק ג.ח.)

EC Fan Value
Min ÷ Max (Volt)

SW2.2	SW2.3	COOL	HEAT
OFF	OFF	2.5÷10	4.0÷10
OFF	ON	2.5÷8	4.0÷8
ON	OFF	2.5÷6	4.0÷6
ON	ON	2.5÷5	4.0÷5

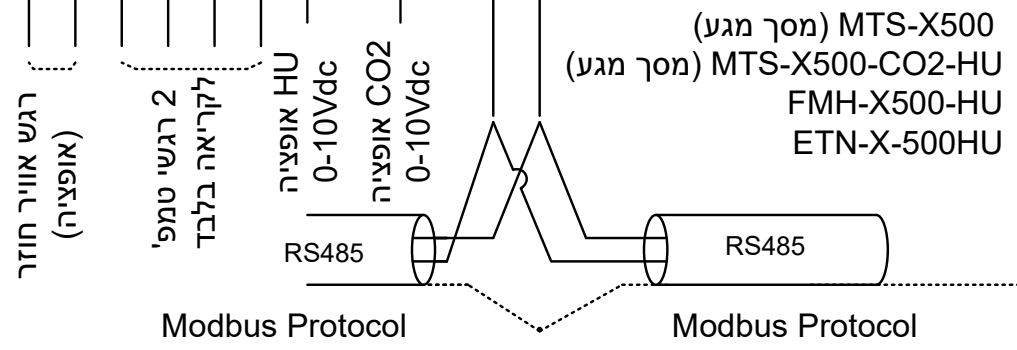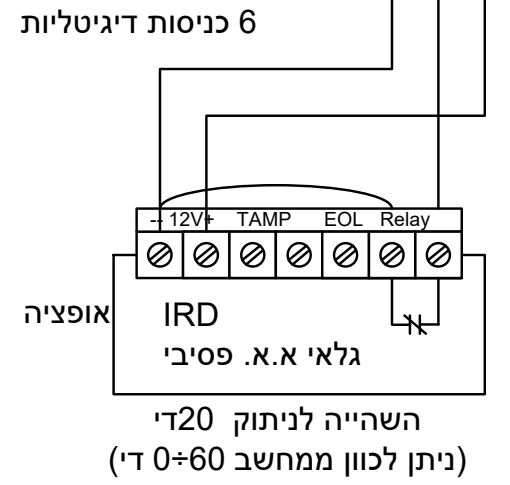

יש לחבר את הסיכוך לאדמה אחרי היח' האחרונה בקו.
כבל תקשורת שזור מסוכך (SFTP 120Ω @ 1MHz)

meitav-tec

Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

Title: **BOX 20/3**
(CTU4501/CP/HP/EC-FAN/Super/02)

Date: 15.02.23 גרסה 04

04	New S/W	15.02.23	Print name: PS2601	Drawn: M.Ruchansky
03	New PIC18F46K22	24.04.22	Software name: 23184107	Checked: E.Ostrovski
02	New S/W	15.11.20	Check sum : 4C58	Approved: I.Volk
01	Original(with BT)	17.06.19	File: BOX20-3_Rev.4.pdf	