


**שים לב!**  
נתק מתח הזנה  
לבקר לפני ביצוע  
שינוי כל שהוא  
במפסקים הזעירים  
(S2, S1)  
או בזמן חווט היחידה

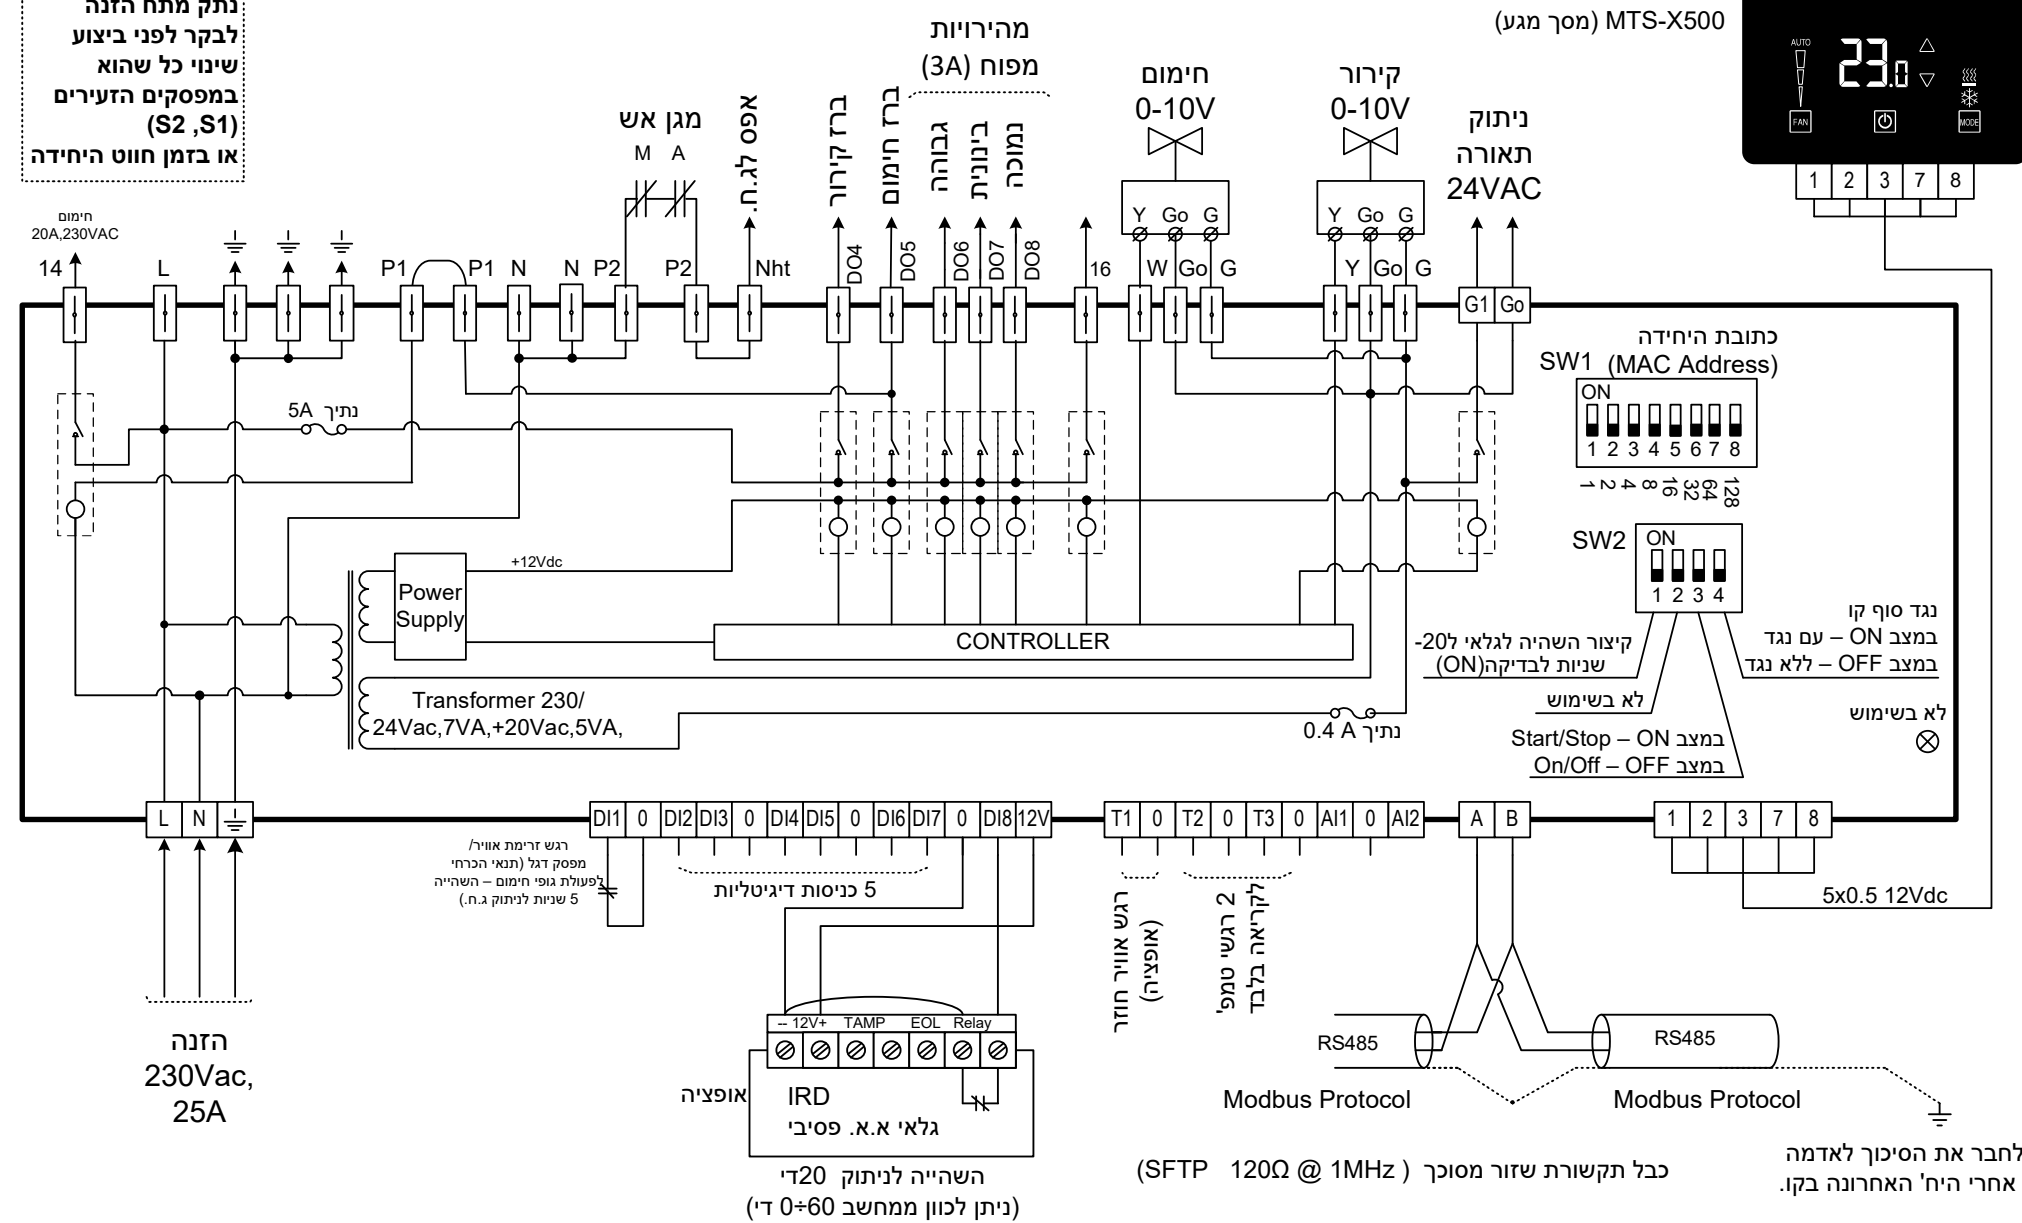

**meitav-tec**  
Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title:		CTU4501/CP/HP/Super/19200		Print name: PS2601		Drawn: M. Ruchansky	
Date: 08.06.23		גירסה 01		01		Original(with BT)	
08.06.23		01		08.06.23		08.06.23	

Software name: 23199401	Checked: S.Borskiy
Check sum: A590	Approved: E. Ostrovski
File: CTU4501-CP-HP-SUPER-19200_Rev.1.vsd	

יש לחבר את הסיכור לאדמה  
אחרי היח' האחרונה בקו.